



INSTRUCTION

Industrial Hall

Pendel (Seil, Kette)



IP 65



230 V / 50 Hz





! 0.2 m



3 x 1,5 mm²



0,5 mm² - 2,5 mm²

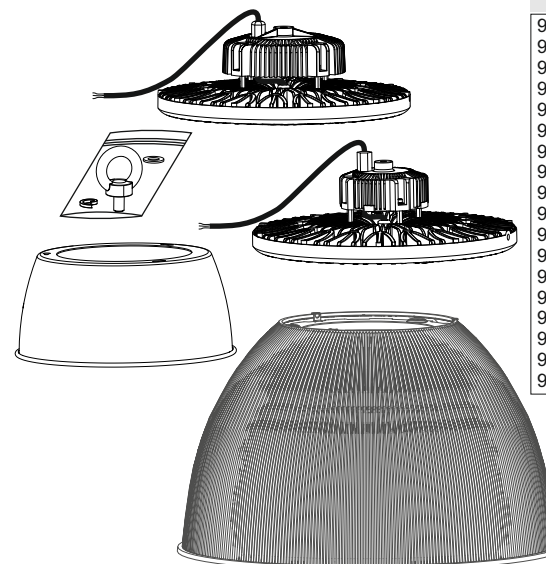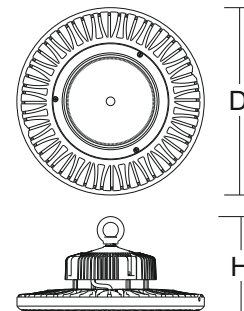

921489.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	94 W	6,10 Kg	
921489.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	94 W	6,70 Kg	
921490.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	133 W	6,50 Kg	
921490.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	133 W	7,10 Kg	
921491.003	D 390, H 199	1xLED, 4000 K	205 W	7,30 Kg	
921491.003.76	D 390, H 149	1xLED, 4000 K	205 W	7,80 Kg	
921455.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	94 W	6,42 Kg	
921455.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	94 W	7,02 Kg	
921456.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	133 W	6,82 Kg	
921456.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	133 W	7,42 Kg	
921457.003	D 390, H 349	1xLED, 4000 K	205 W	7,62 Kg	
921457.003.76	D 390, H 299	1xLED, 4000 K	205 W	8,12 Kg	
921458.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	94 W	9,32 Kg	
921458.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	94 W	9,92 Kg	
921459.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	133 W	9,72 Kg	
921459.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	133 W	10,32 Kg	
921460.003	D 570, H 533	1xLED, 4000 K	205 W	10,52 Kg	
921460.003.76	D 570, H 483	1xLED, 4000 K	205 W	11,02 Kg	

! 0.2 m


Der Abstand zu beleuchteten Gegenständen muss mindestens 0.2 m betragen!

The distance to the direct illuminated objects must be at least 0.2 m!




Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.

EN 12464




EN 12464



EN 12464



RZB
Rudolf Zimmermann,
Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de



Instruction:



09-0405.012
29-2017



Instruction:



09-0405.012
29-2017




+










	982112.003	L 124, B 394, H 229	925 g
	982114.004	D 327, H 150	313 g
	982115.000	D 570, H 343	3,22 Kg





1

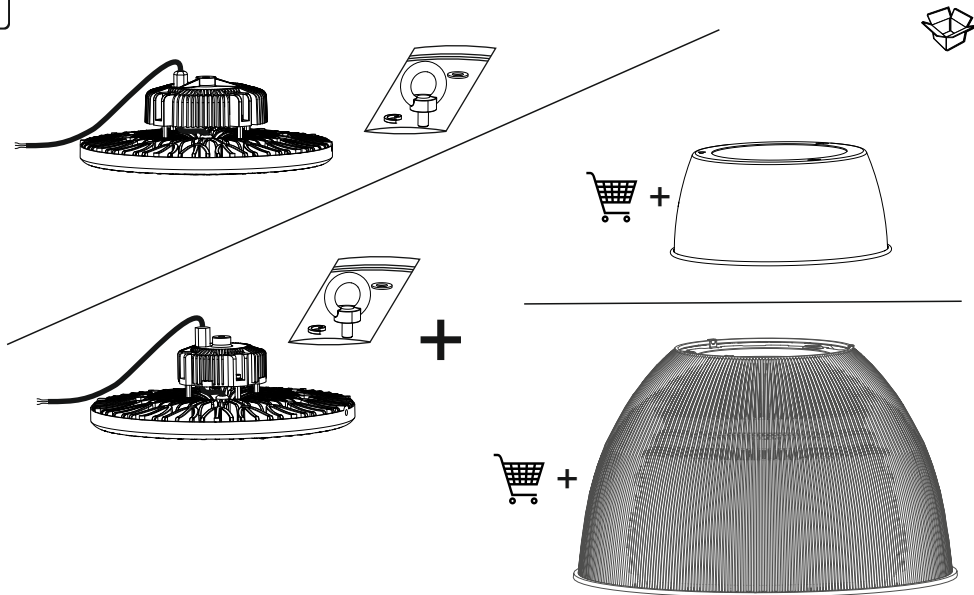

2

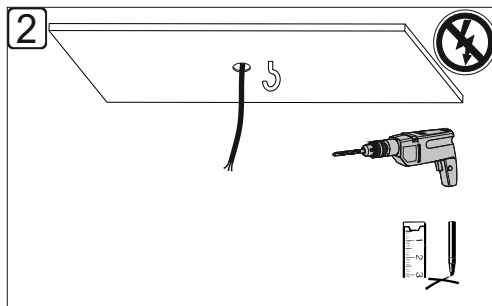

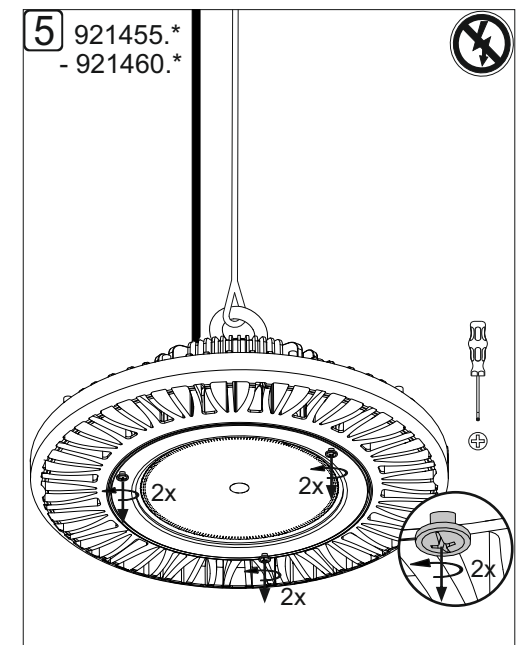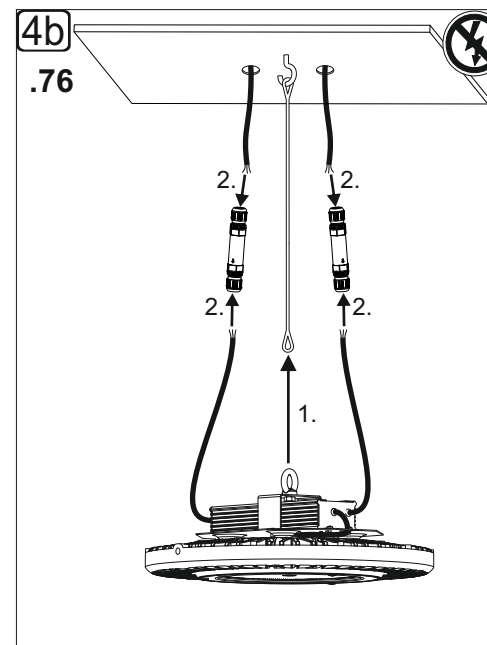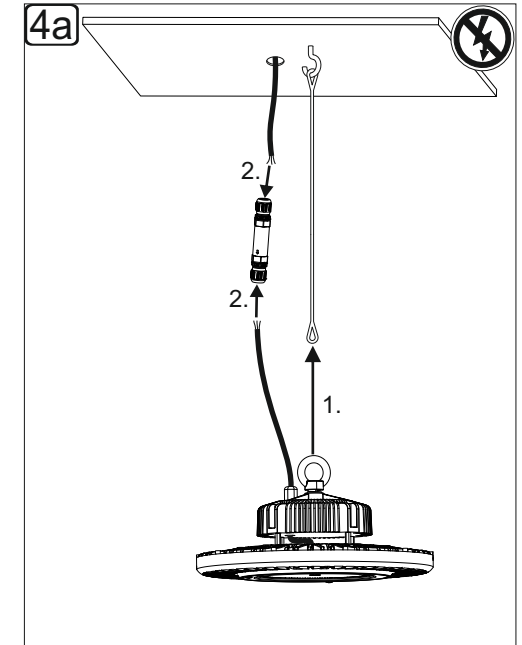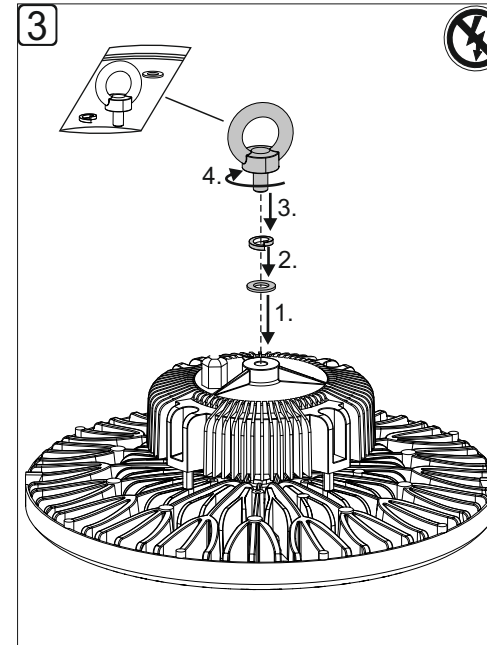

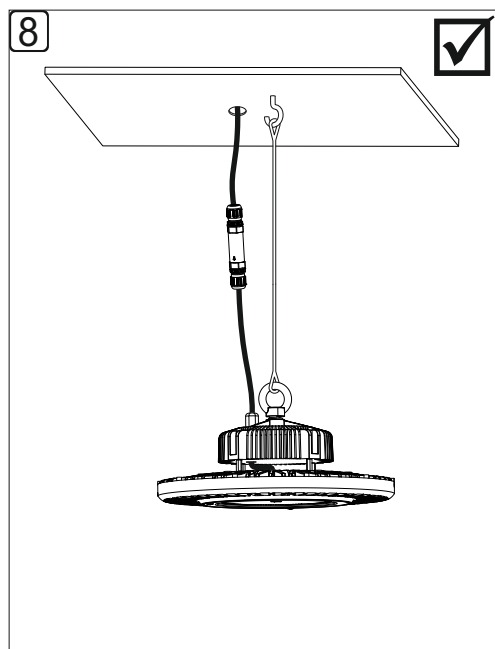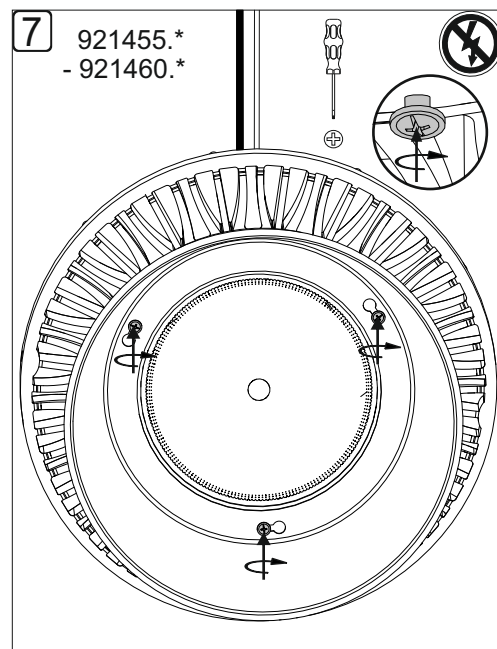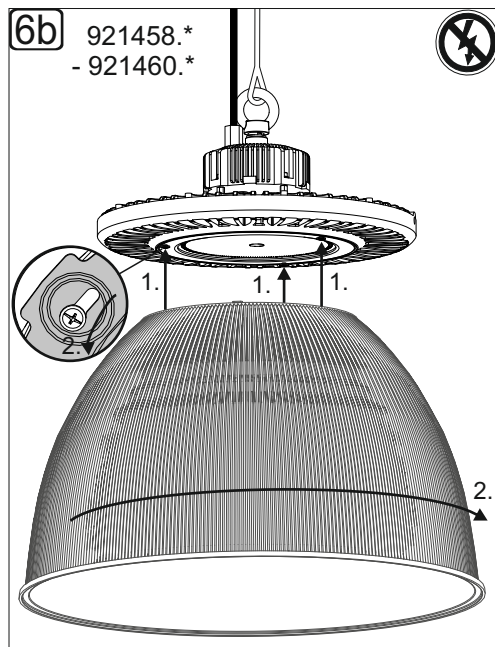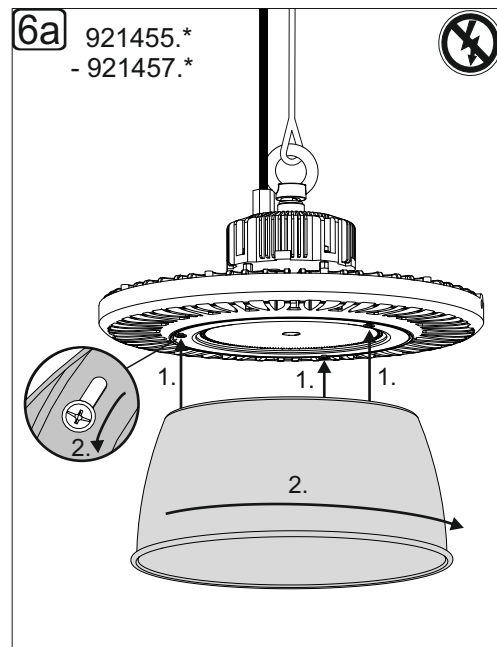

Hinweis zum Einsatz von Leuchten
mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24

IP 4x  Umgebung ohne Staubablagerung

IP 5x  Umgebung mit nicht elektrisch leitender
Staubablagerung

IP 6x  Umgebung mit elektrisch leitender
Staubablagerung

Reference for application of lumiares
with - marking according to EN 60598-2-24

IP 4x  Environment without dust deposit

IP 5x  Environment with not electroconductive
dust deposit

IP 6x  Environment with electroconductive
dust deposit