


HaloX-O

**Montageanleitung / Installation instructions /
Instructions de montage / Montagehandleiding**

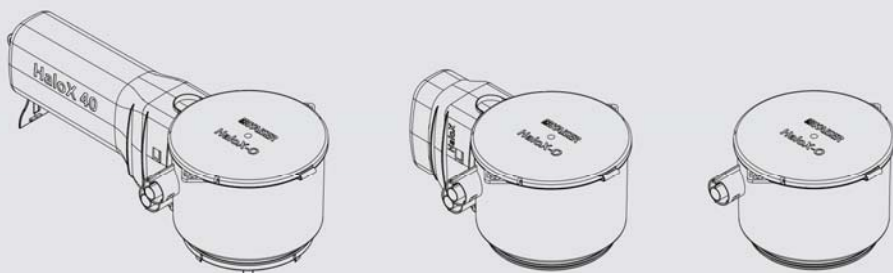

Montage nur durch in der Elektrotechnik ausgebildete Installateure! Liegen keine entsprechenden Fachkenntnisse vor, so kann es zu einer unsachgemäßen Montage kommen, die die Sicherheit des Produktnutzers gefährdet.

Nur geprüfte (DIN VDE 0711/ EN 60598) sowie mit  oder  gekennzeichnete Leuchten verwenden. Im Leuchtengehäuse wärmebeständige Leitungen (N2 GMH 2G) und temperaturbeständige Klemmen (z. B. T100) verwenden, im Trafotunnel NYM-Leitung möglich.

Installation may only be carried out by installers with training in electronics! If the installer does not have the necessary specialist knowledge, the device may be installed incorrectly, putting the product user at risk.

Only use certified (DIN VDE 0711 or EN 60598) lights or those marked with  or  . In the luminaire housing, use heat-resistant cables (Silicone protective lead) and temperature-resistant terminals (Temperature resistant to 100°C). Sheathed cables may be used in the transformer tunnel.

Le montage ne doit être confié qu'à des installateurs disposant d'une formation en électrotechnique. Dans le cas contraire, le montage pourrait être incorrect et mettre en danger l'utilisateur du produit.

Utiliser uniquement des luminaires répondant à la norme (DIN VDE 0711/ EN 60598) et pourvus du sigle  ou  . Dans le boîtier d'encastrement, utilisez des conducteurs résistants à la chaleur (câble à gaine silicone) et des bornes résistantes à la température (résistance thermique jusqu'à 100°C) ; dans le tunnel pour transformateur, possibilité d'utiliser des conducteurs.

HaloX-O mag alleen worden gemonteerd door een geschoolde elektricien met een degelijke vakopleiding. Alleen op die manier kan worden gewaarborgd dat de montage deskundig wordt uitgevoerd.


Gebruik uitsluitend gekeurde (DIN VDE 0711 / EN 60598) armaturen met een  of  -markering. Gebruik in de armaturen warmtebestendige bedrading (beschermleiding in siliconen) en temperatuurbestendige aansluitklemmen (temperatuurbestendig tot 100°C). In de transformatortunnel mogen bedradingen worden gebruikt.

Lieferumfang

Scope of delivery / Matériel livré / Inhoud



HaloX-O Gehäusesystem für Ortbeton

HaloX-O housing for on-site mixed concrete / Boîtiers HaloX-O pour béton coulé sur site / HaloX-O behuizing voor stortbeton

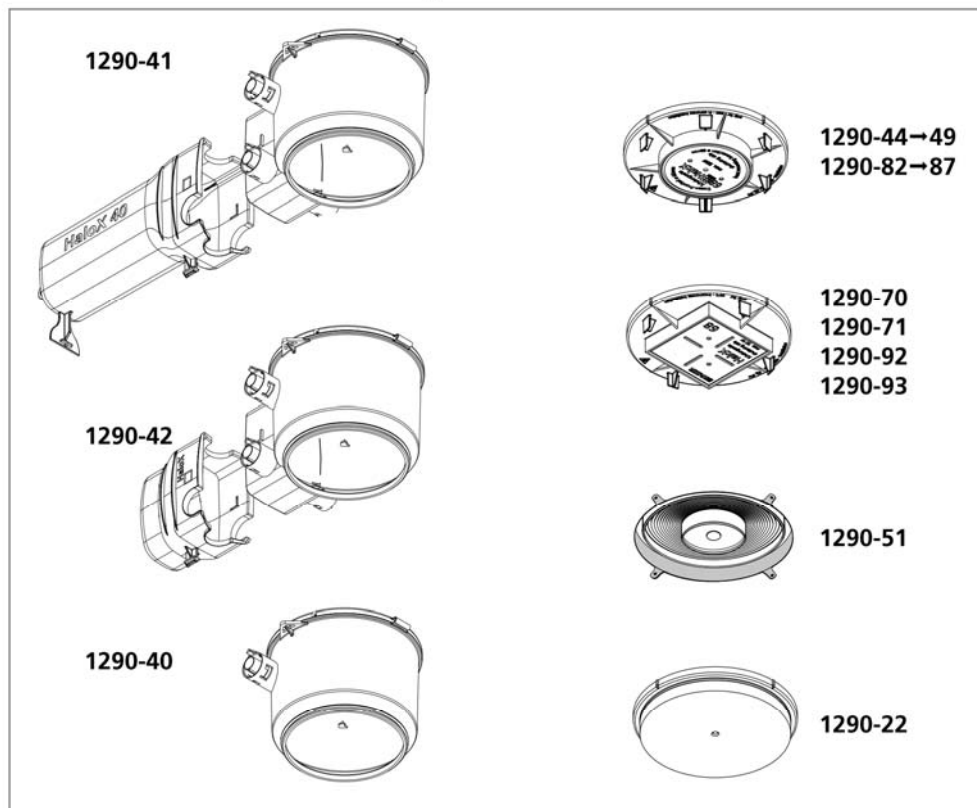






Maße & Einbauhinweise

Dimensions & installation instructions / Dimensions & consignes de montage / Afmetingen & inbouwtips

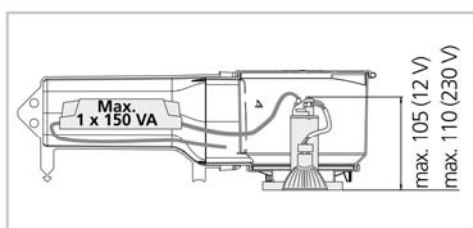
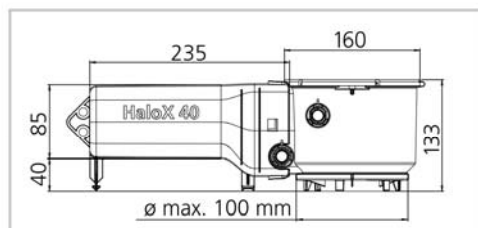


Montage in Ortbeton

Installation in on-site mixed concrete / Montage en dalles de béton coulées sur site / Montage in stortbeton

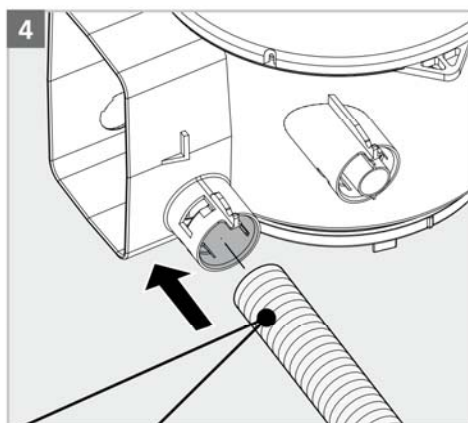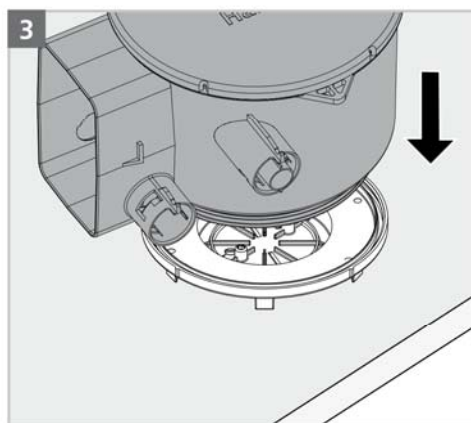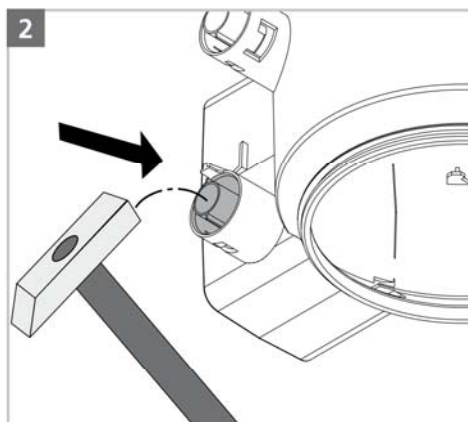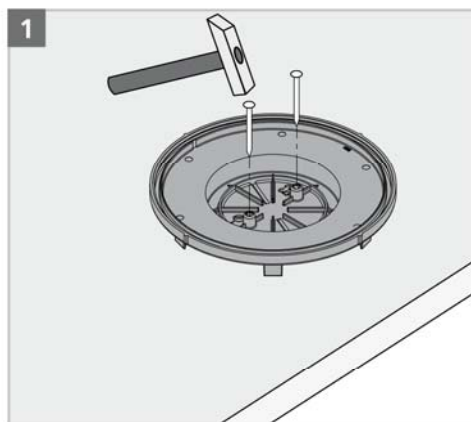

=



+



=

