
# INSTRUCTION


BeamLine Slim
641326.0025.76

~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 20

4 x 1,5 mm²

1,50 mm²



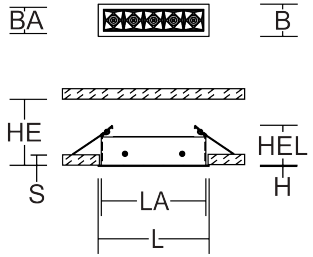




| [mm] | [mm] | | |
|---|---|---|---|
| L 295, B 45, H 2 | LA 290, BA 40, HE 110, HEL 60, S 1-20 | LED | 0,8 kg |

| $\Phi_{\square}$ [lm] | $P_{\square}$ [W] | $P_{\bigcirc}$ |
|---|---|---|
| 1800 | 25 | 2 x 23 W |

| CCT [K] | CRI | RG | EEK | EEK |
|---|---|---|---|---|
| 2700 | 90 | RG 1 | A+ | A+ |

| $I_{max}$ $I_{max}/2$ T50 | B10 [St.] | B16 [St.] | C10 [St.] | C16 [St.] | $P_f$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 A / 250 µs | 21 | 34 | 35 | 57 | 0,9 |







DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201





EN 12464
EN 13201





EN 12464

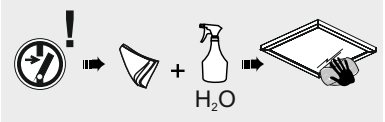


1

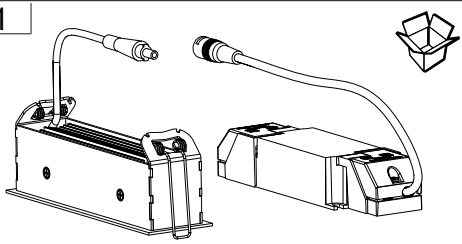


2

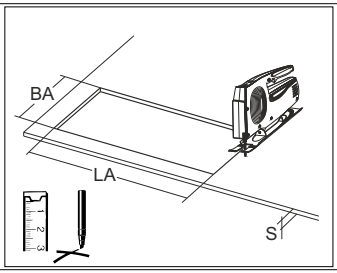



3

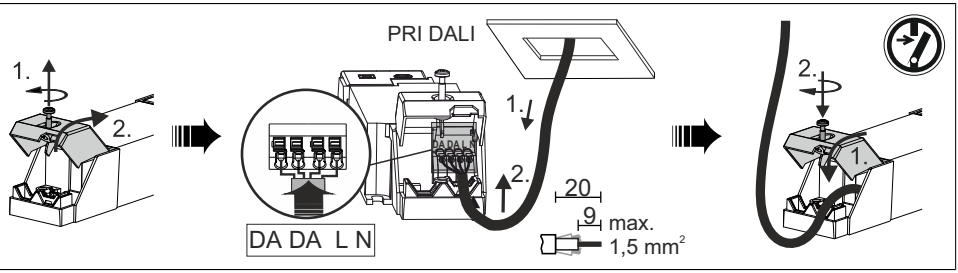


4

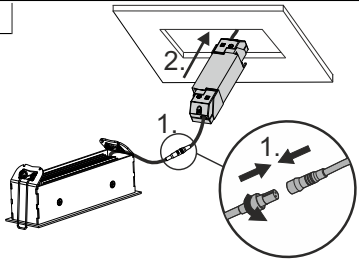



5




6




7

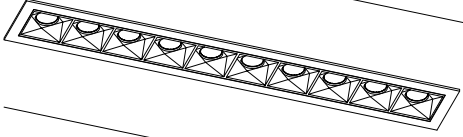





Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen Sie folgende Webseite:


If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf




Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchten

Not to be covered with thermal insulation material




Der Abstand von Deckeneinbauleuchte zur innenliegenden Decke muss mindestens 50 mm betragen!

The distance from the recessed ceiling luminaire to the inside ceiling must be at least 50 mm!

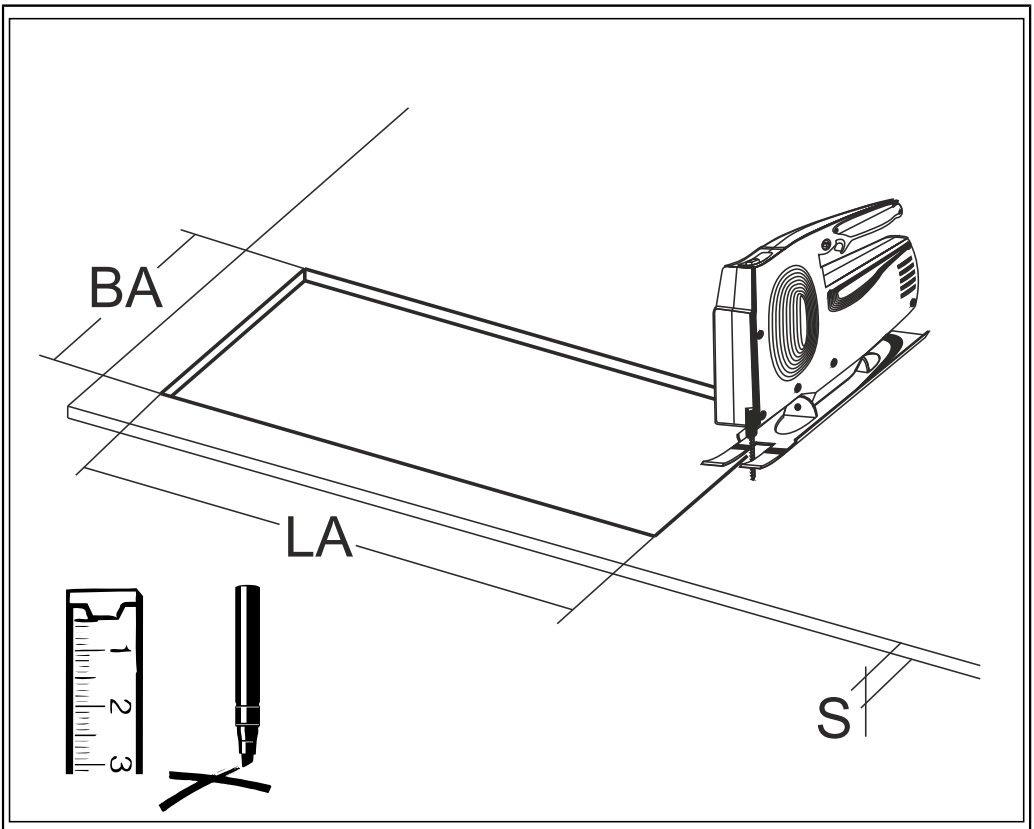


RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
96052 Bamberg
Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198
E-mail: info@rzb-leuchten.de