



NHQBZKAB.01

Art.-Nr. 9010291

HEIZBAND - ANSCHLUSSGARNITUR MIT
ENDABSCHLUSS FÜR ZULEITUNGSKABEL

FÜR NEWLEC
FROSTSCHUTZHEIZBAND TYP NHQB10.01
UND DACHRINNENHEIZBAND TYP NHQB18.01

GEEIGNET FÜR DIE INSTALLATION AN
ROHRLEITUNGEN, AUF DÄCHERN UND IN
DACHRINNEN UND FALLROHREN

Zur Verwendung mit Heizleitung
NHZB10.01 Frostschutzheizband
NHZB18.01 Dachrinnenheizband

für Frostschutz an Rohrleitungen und für Dachrinnenbeheizung auf
Dächern und in Fallrohren.

Zuleitungskabel: geeignet für NEWLEC Heizbänder NHZB10.01,
NHZB18.01 und Warmschrumpfkitt NHZBKAB.01
Aussendurchmesser: Ø 6 mm - Ø 11 mm.
Leiterquerschnitt: 3 x 1,5 mm² oder 3 x 2,5 mm²

ACHTUNG: Bitte stellen Sie sicher, dass die Montage in sauberer und
trockener Umgebung erfolgt und die Kabelenden vor Feuchtigkeit
geschützt werden.
Minimale Montagetemperatur: -10°C gemäß IEC 62395-1

Halten Sie die Enden der Begleitheizungen und der Verbindungs-
Bauteile trocken vor und während der Montage.


FI-Schalter für Erdschluss-Geräteschutz ist für jeden Stromkreis
erforderlich.

Vor der Installation oder Wartung alle Stromkreise spannungsfrei
schalten.


Das metallene Schutzgeflecht (elektrisch leitfähige Ummantelung) der
Begleitheizung) muss an eine Erdungsklemme angeschlossen werden.

Auf das Vorhandensein der Begleitheizungsanlage muss durch das
Anbringen von Warnschildern oder Markierungen an geeigneten
Orten und/oder in kurzen Abständen entlang der Strecke hingewiesen
werden.

Personen, die an der Installation und der Prüfung von elektrischen
Begleitheizungssystemen beteiligt sind, müssen in allen erforderlichen
Spezialtechniken angemessen geschult sein. Installationen sind
unter Aufsicht einer sachkundigen Person durchzuführen.

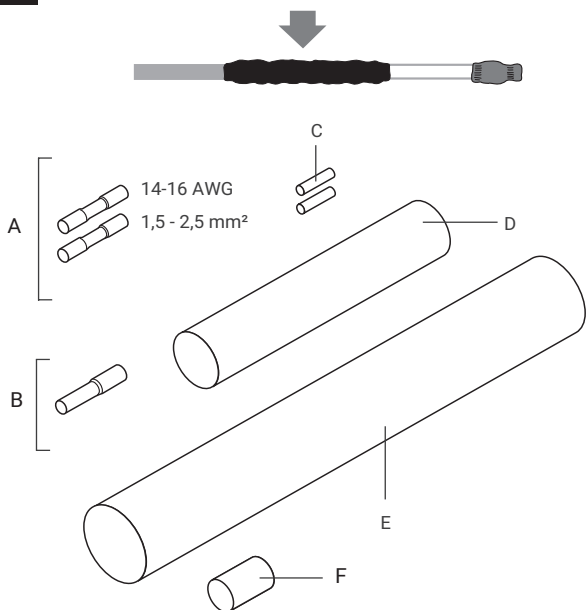
A**A. INHALT DER GARNITUR**




- | | |
|---------|---------------------------------------|
| A,B | Pressverbinder |
| C,D,E,F | Schrumpfschläuche für Zuleitungskabel |
| G,H | Schrumpfschläuche für Endabschluss |

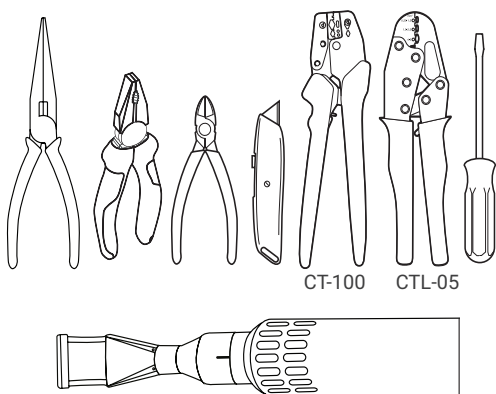B**C**


Frostschutz-Heizband NHZB10.01

Dachrinnen-Heizband NHZB18.01

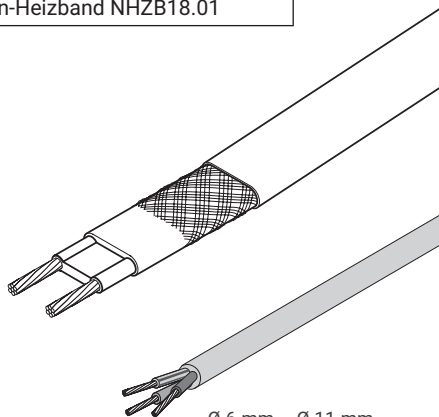


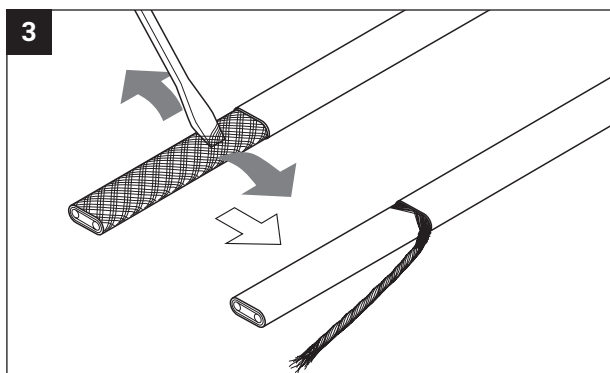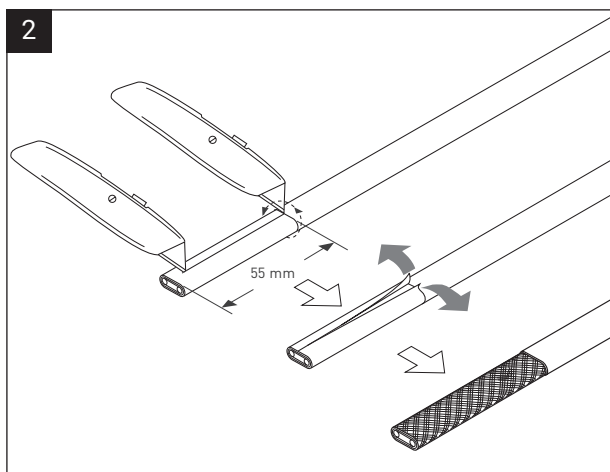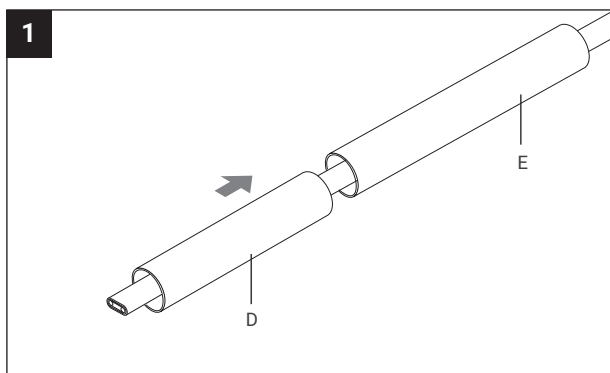


4

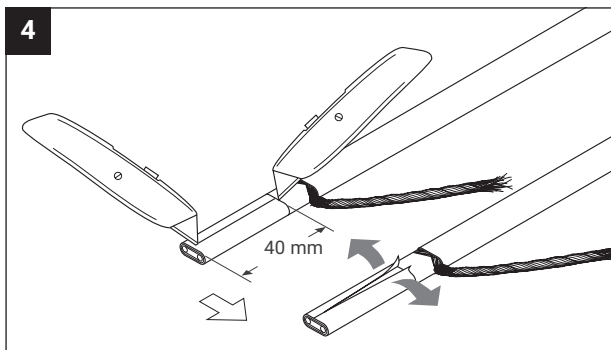


5



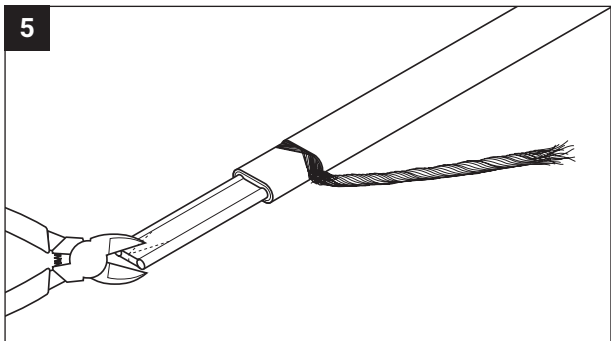


6

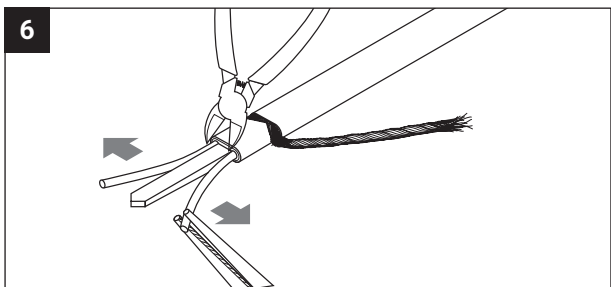


7

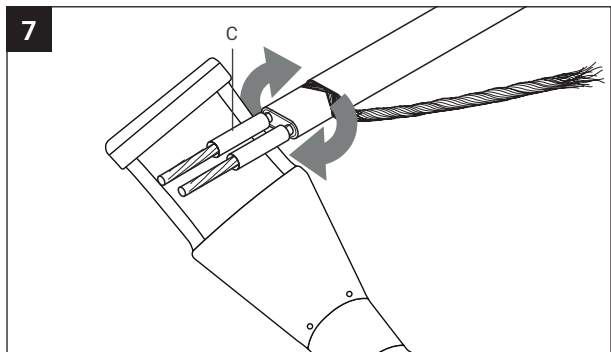


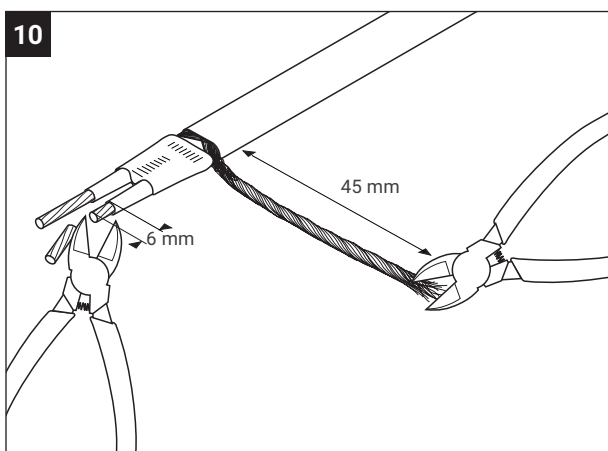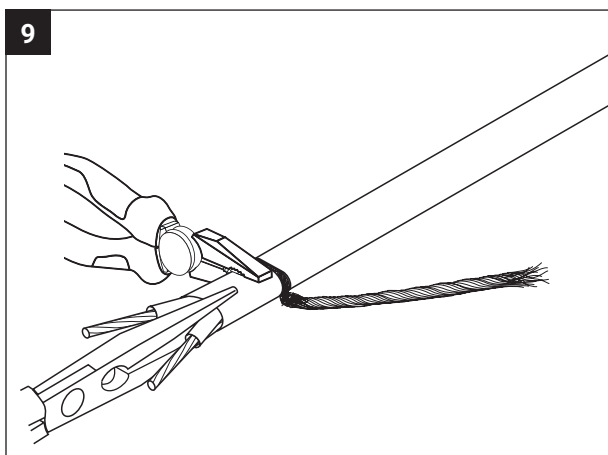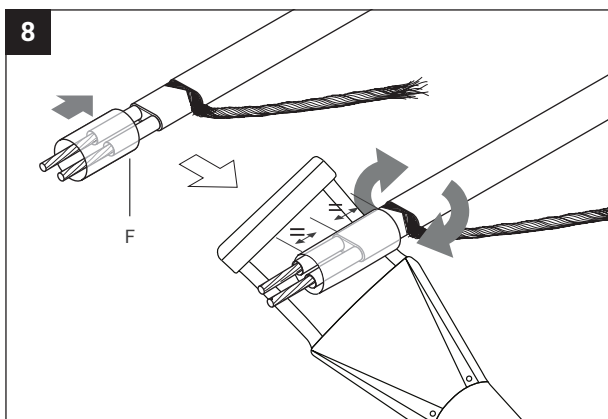


11

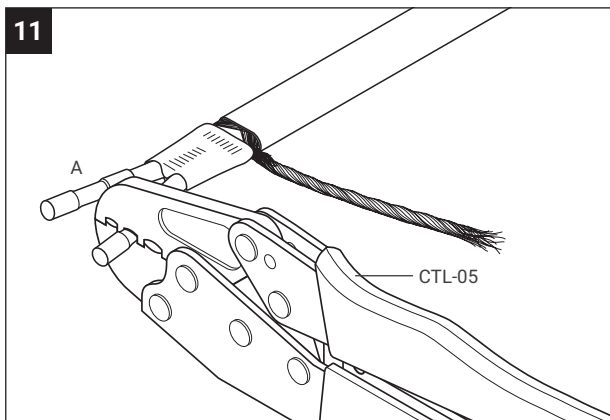


12

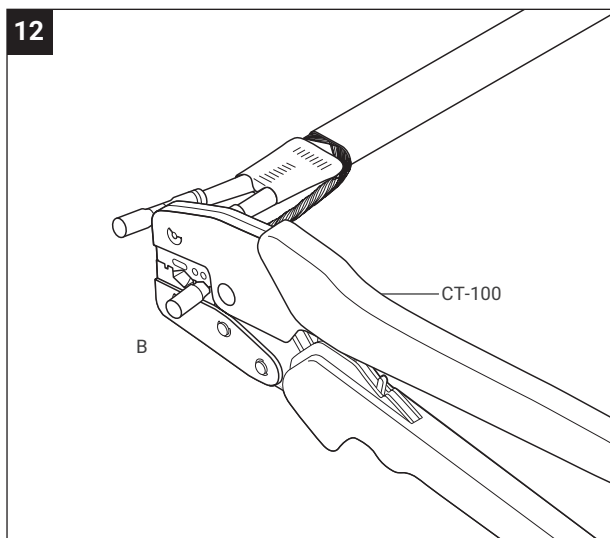


13

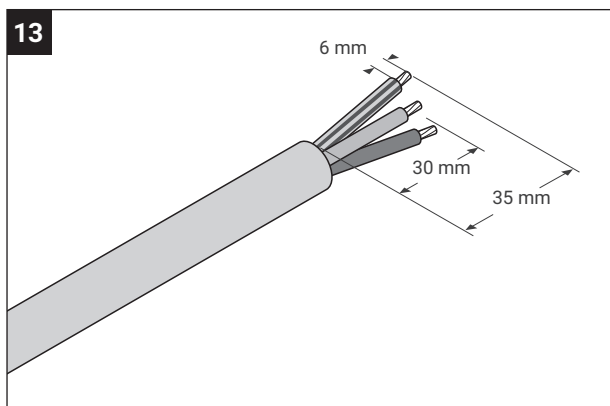


14A



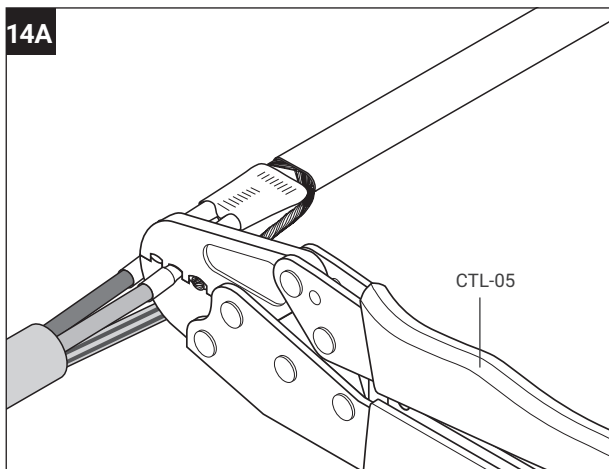






14B

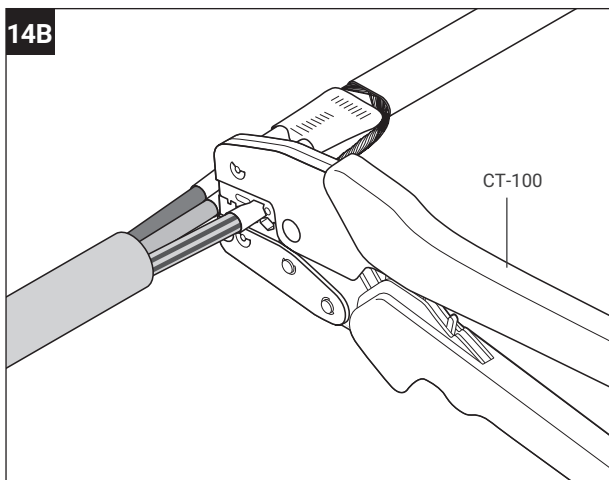


15

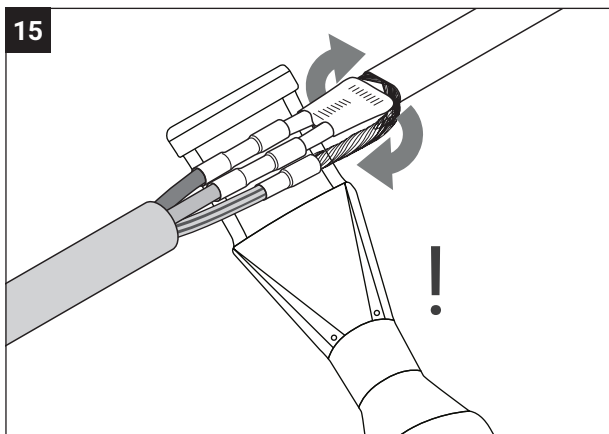

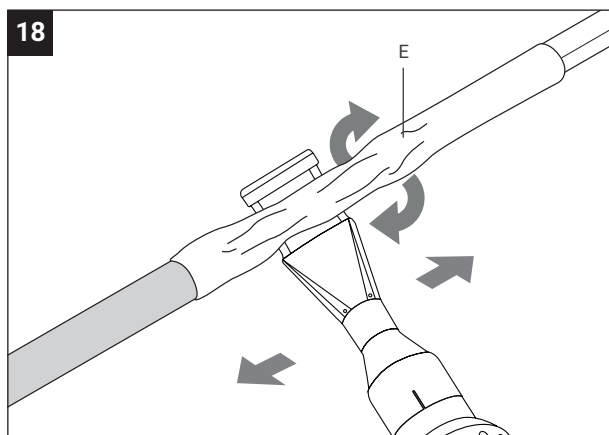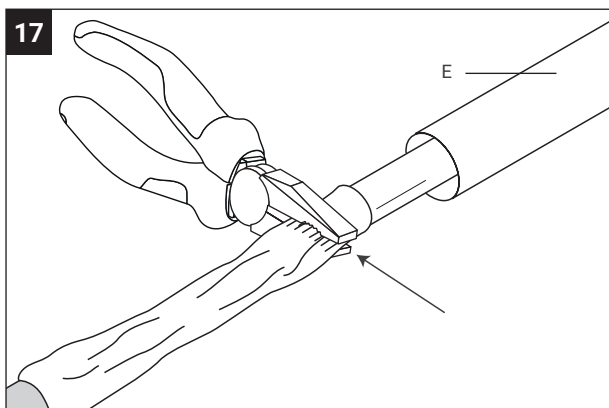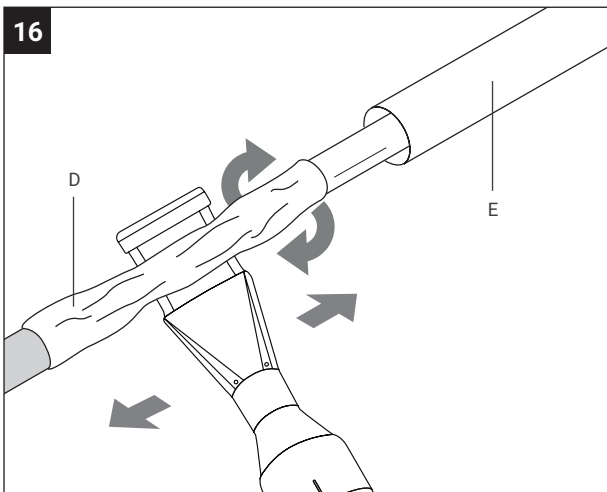


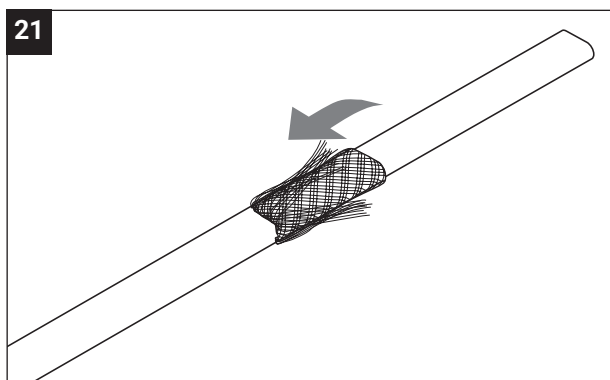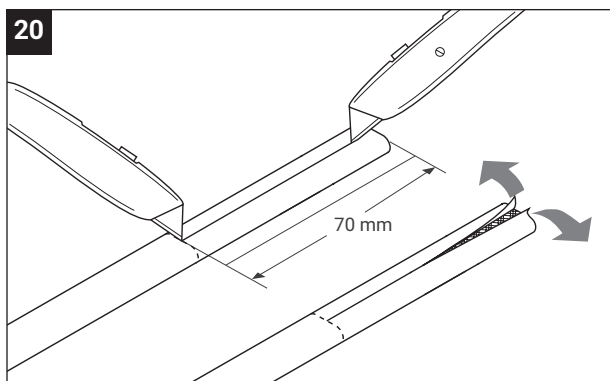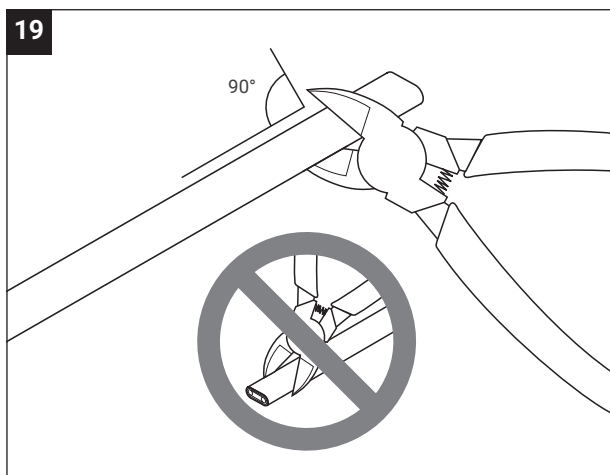


22

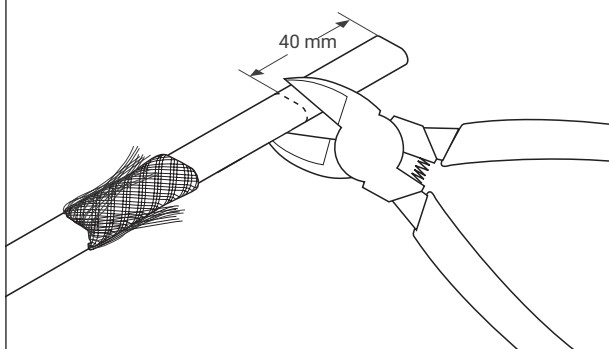


23

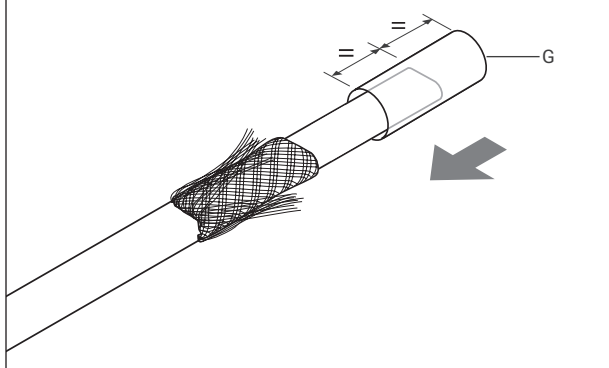


24

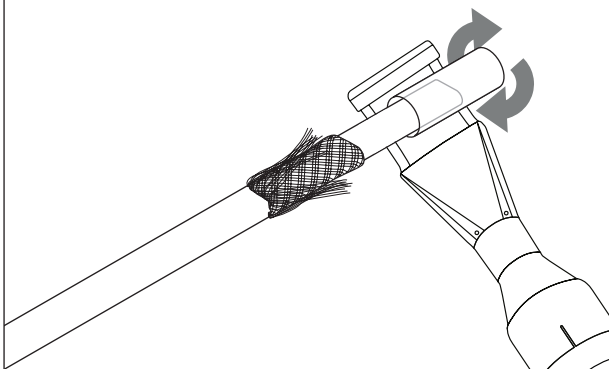


25

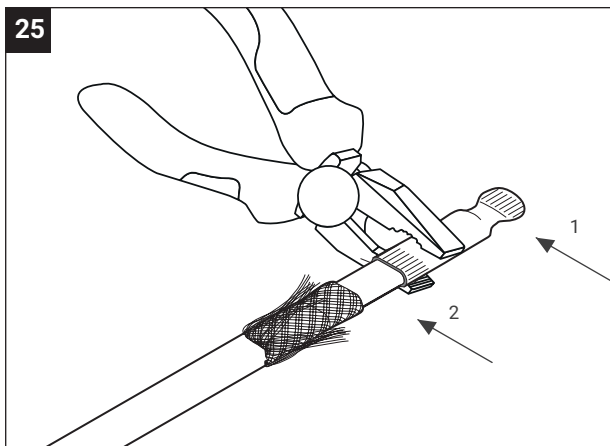


26

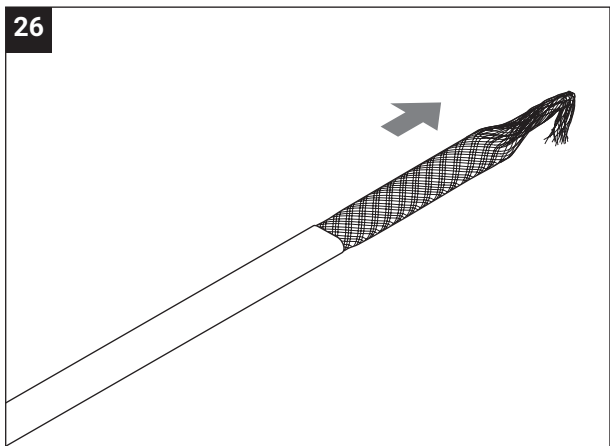


27

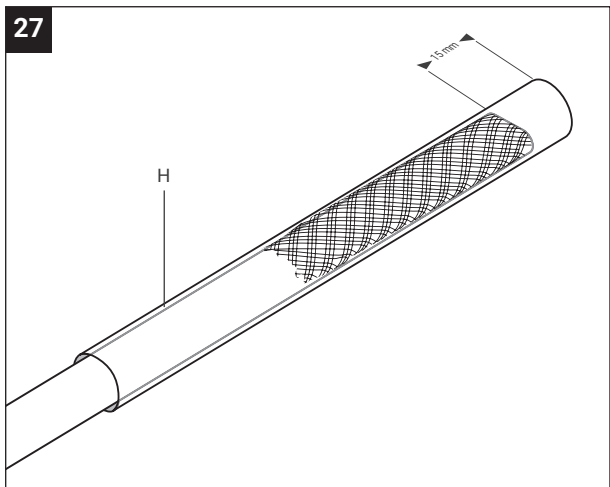


28

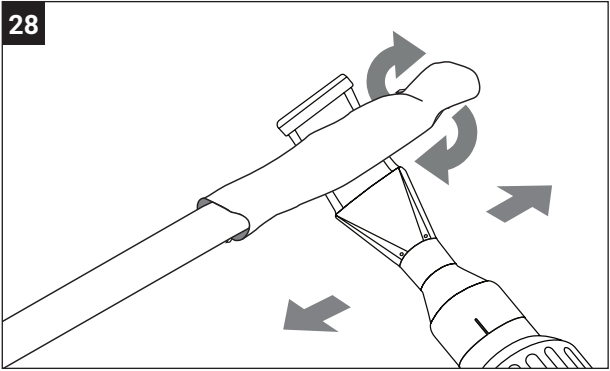

29

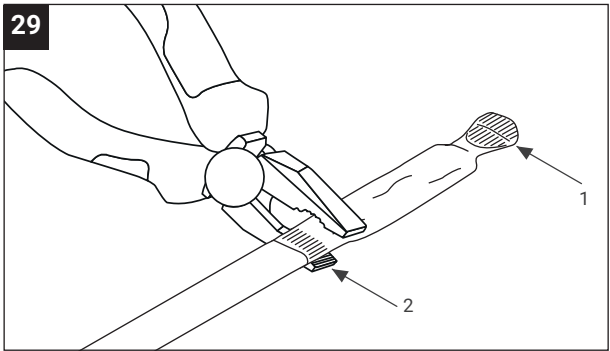

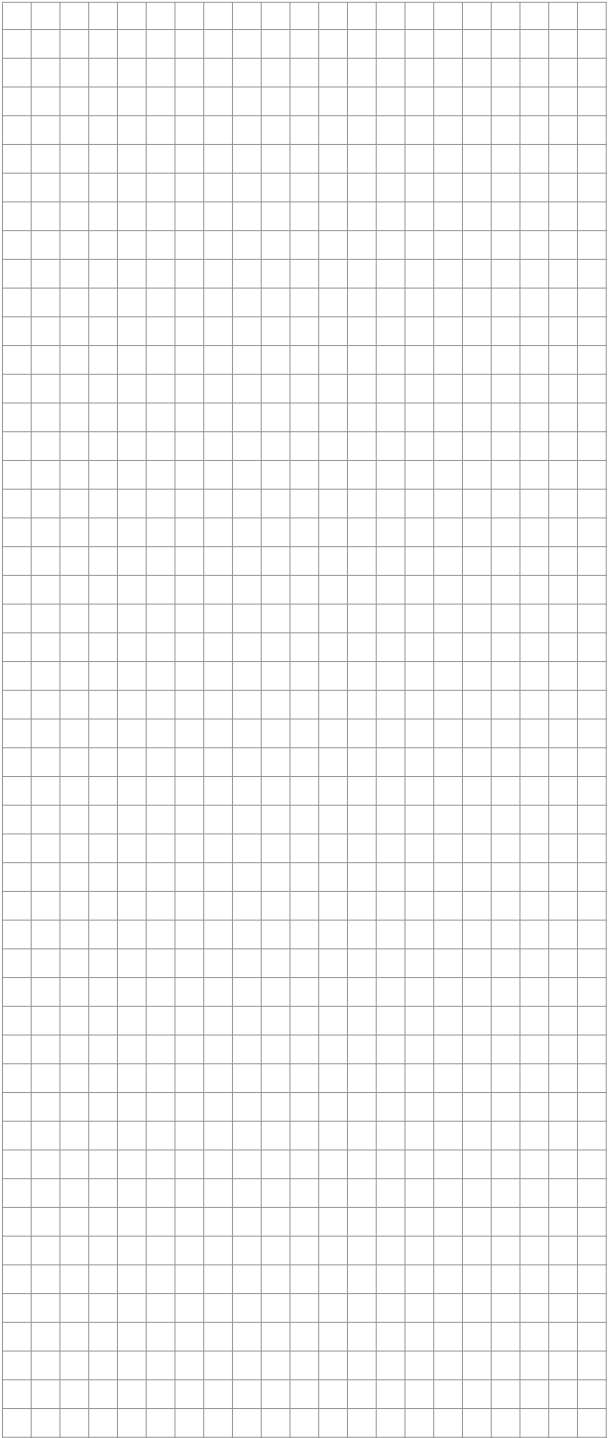

Hergestellt von:
nVent Thermal Germany GmbH
Birlenbacher Str. 19-21, 57078 Siegen
für Rexel Germany GmbH & Co KG,
Ridlerstraße 57, 80339 München

